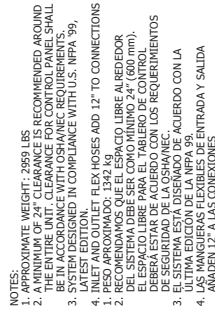



15HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 240GAL DUPLEX DESICCANT

POWERX[®]

[illegible]

15HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 240GAL DUPLEX DESICCANT

	REVISION NOTES	EON
	DESCRIPTION	
	PRODUCTION RELEASE	PME0318

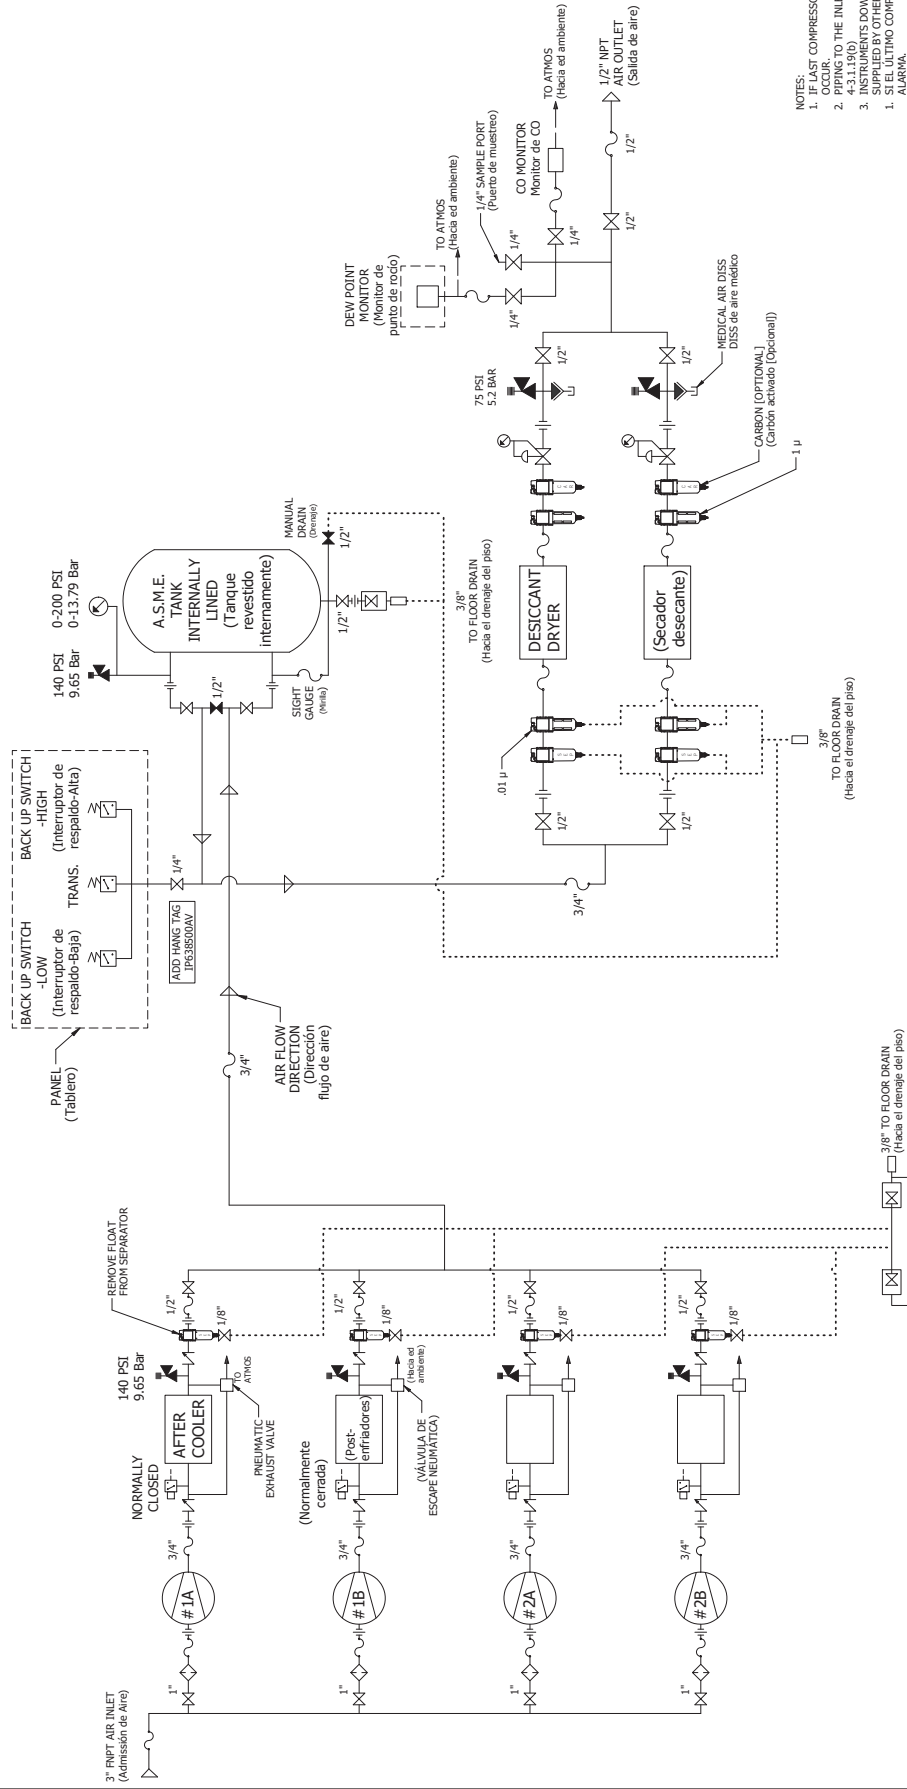

- NOTES:
1. IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL OCCUR.
 2. PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO BE PER NFPA99 4-3.1.119(b)
 3. INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
 4. SI EL ÚLTIMO COMPRESOR SE ACTIVA, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
 5. TUBERÍA DE ADMISIÓN POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NORMA NFPA99.
 6. ACCESORIOS AFILIADO A LA VALVULA DE CORTE DE SUMINISTRO, SEAN INSTALADOS POR OTROS.

LEGEND (Leyenda)			
	AIR LINE (Tubero de Aire)	BALL VALVE (Válvula bola)	REGULATOR W/ GAUGE (Regulador con Manómetro)
	CONDENSATE LINE (Línea de condensado)	RELIEF VALVE (Válvula de seguridad)	TEMPERATURE SWITCH (Interruptor de temperatura)
	FLEX HOSE (Manguera flexible)	CHECK VALVE (Válvula Cheque)	PRESSURE SWITCH/TRANSDUCER (Interruptor/Transductor presión)
	UNION (Unión)	DEMAND VALVE (Válvula de demanda)	ELECTRIC AUTO DRAIN (Electroválvula de Drenaje)

[illegible]