


15HP MED OPEN SCROLL DUPLEX 200GAL EX3 DUPLEX DESICCANT

	REVISION NOTES	ECN
	DESCRIPTION	
	RELEASE TO PRODUCTION	PXEC0666

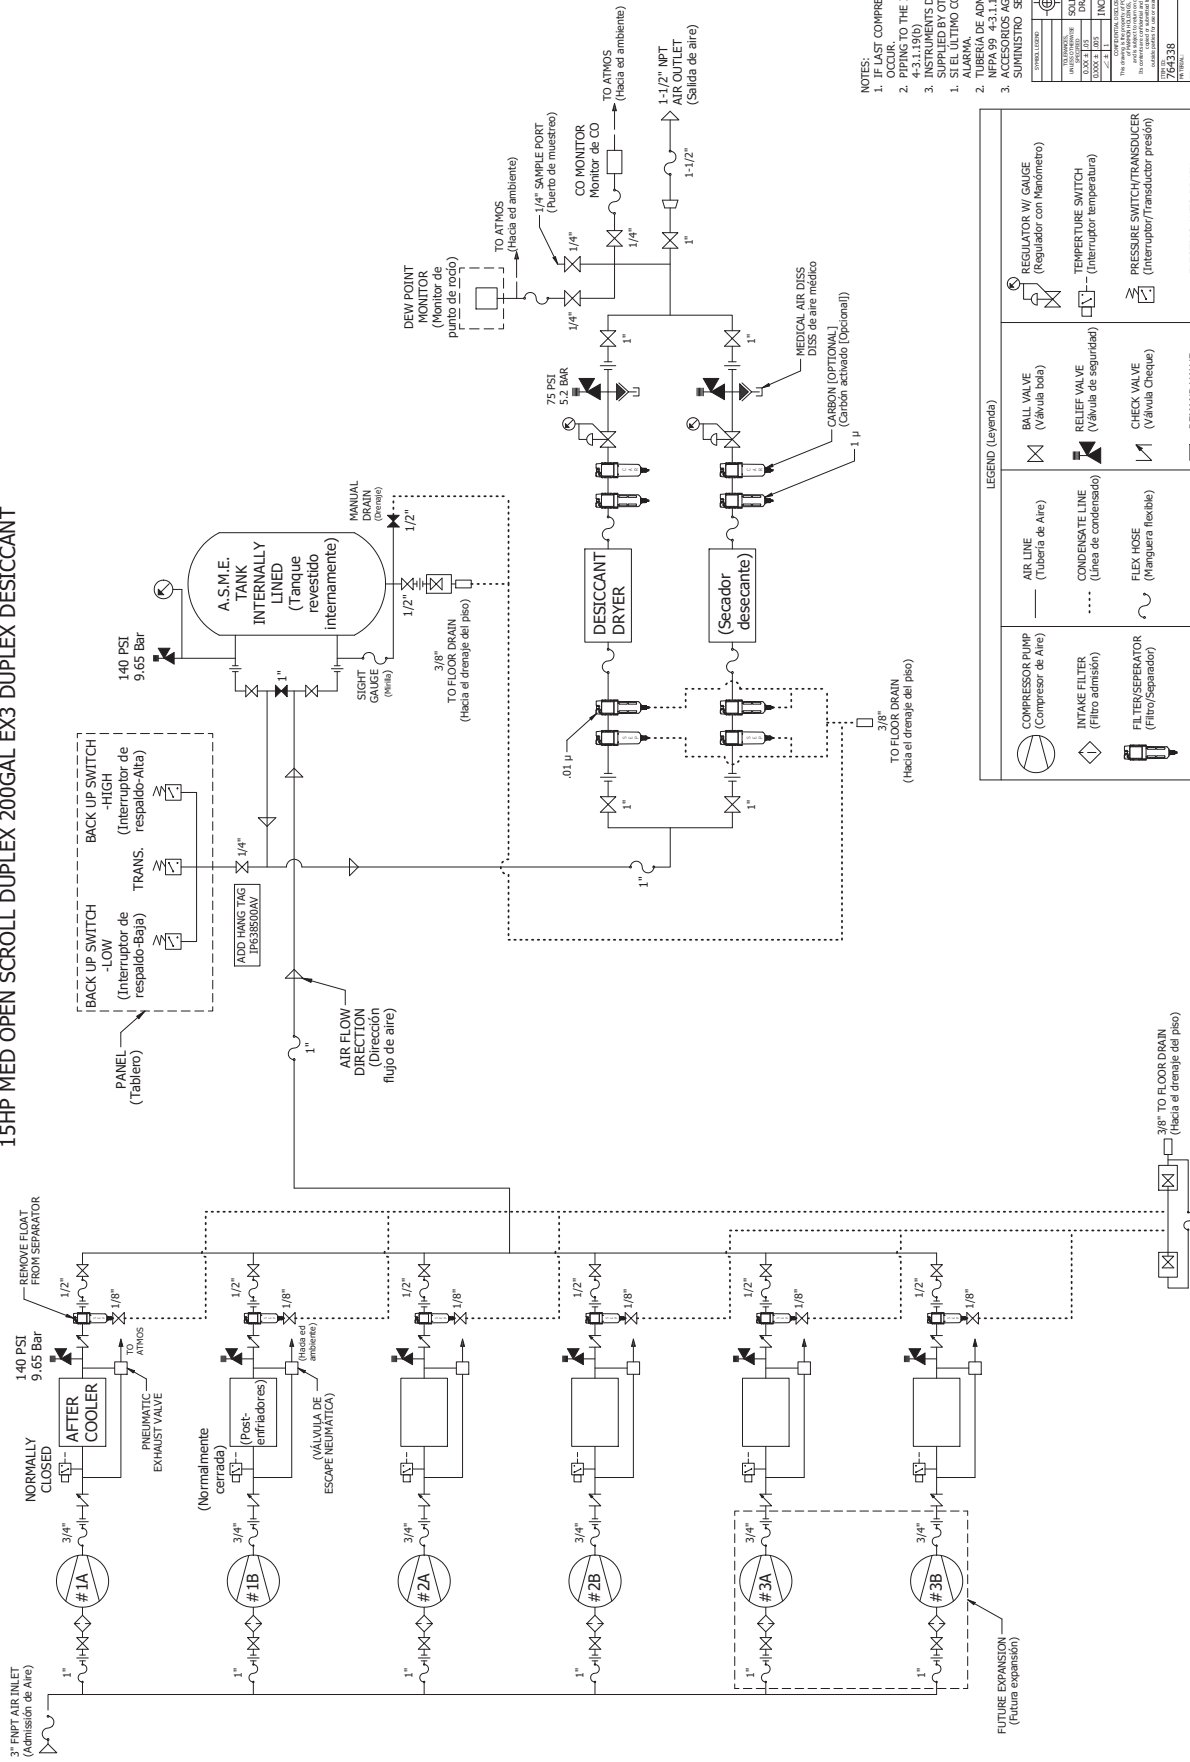

- NOTES:
1. IF LAST COMPRESSOR PLEX IS ENERGIZED ALARM WILL OCCUR.
 2. PIPING TO THE INLET BY OTHERS AND TO PER NFPA99 4.3.1.11(b)
 3. INSTRUMENTS DOWN STREAM OF SOURCE VALVE TO BE SUPPLIED BY OTHERS.
 4. SI EL ÚLTIMO COMPRESOR SE ACTIVA, SE PRODUCIRÁ UNA ALARMA.
 5. TUBERÍA DE ADMISIÓN POR OTROS Y CUMPLIR CON LA NORMA 4.3.1.11(b)
 6. INSTRUMENTOS AGUJAS DE LA VALVULA DE CORTE DE SUMINISTROS AGUJAS INSTALADOS POR OTROS.
 7. SUMINISTROS AGUJAS INSTALADOS POR OTROS.

[illegible]

POWEREX